


智能供电分配单元 5 套测试记录

产品名称	智能供电分配单元		
型号规格	DT-PDU-01		
序列号	0070A-202202001、0070A-202202002、0070A-202202003、 0070A-202202004、0070A-202202005		
测试			
序号	项目	结果	备注
1	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全	正常	
2	各个电源输出口连接件稳固无松动、内陷现象	正常	
3	软件内显示与设备连接正常	正常	
4	软件控制电源端口控制正常，电压正常	正常	
5	设备各指示灯显示状态正常	正常	
6	用“IP 配置软件”将 IP 地址统一设为 192.168.1.50	正常	
7	连续烤机 24 小时后以上功能正常	正常	

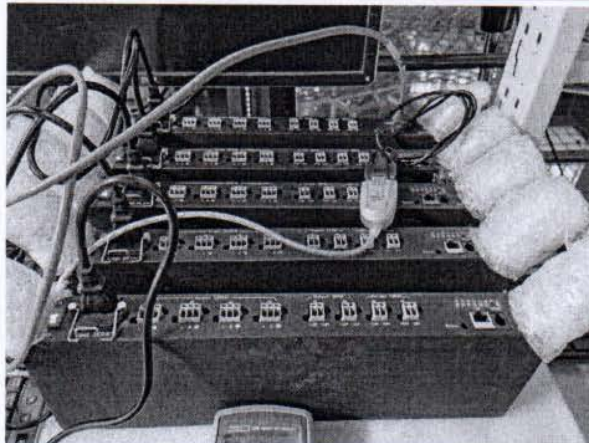

以太网继电器上位机配置程序

步骤1:打开串口

选择串口: COM5

关闭串口

步骤2:更改配置

IP 地址: 192.168.1.50

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.1.1

更改配置

RTIC校准

清空显示

下位机输出显示

Welcome to use Intelligent PDU
IP: 192.168.1.50
Mask: 255.255.255.0
Gate: 192.200.1.1
Mac: 82-74-2b-53-7e-03

Coded by TerryWu

供电控制单元

状态指示

A1 A2 A3 A4 A5 A6

设备连接状态

220VAC 控制

A1和A2 (左侧)

A3和A4 (右侧)


A1 A2 A3 A4

DC 控制

A5 (12V)

A6 (24V)

连接状态: 已连接到设备

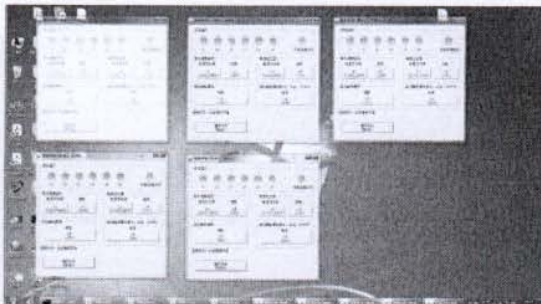

序号	设备名称	型号	序列号	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	0070A-202202001 0070A-202202002 0070A-202202003 0070A-202202004 0070A-202202005	含线缆

测试人： 刘延林

测试日期： 2022 年 2 月 18 日