


线阵图像采集主机硬件安装记录

产品名称	线阵图像采集主机		
型号规格	GX-3-HS-01		
序列号	76392021012001		
CCU 安装			
序号	检验项目	安装结果	备注
1	电源安装	正常	
2	PLC 安装	正常	
3	拨动开关/接线排安装	正常	
4	分频控制板安装	正常	
5	信号 TTL1-8 板卡安装	正常	
6	连接 CCU 接口线缆	正常	

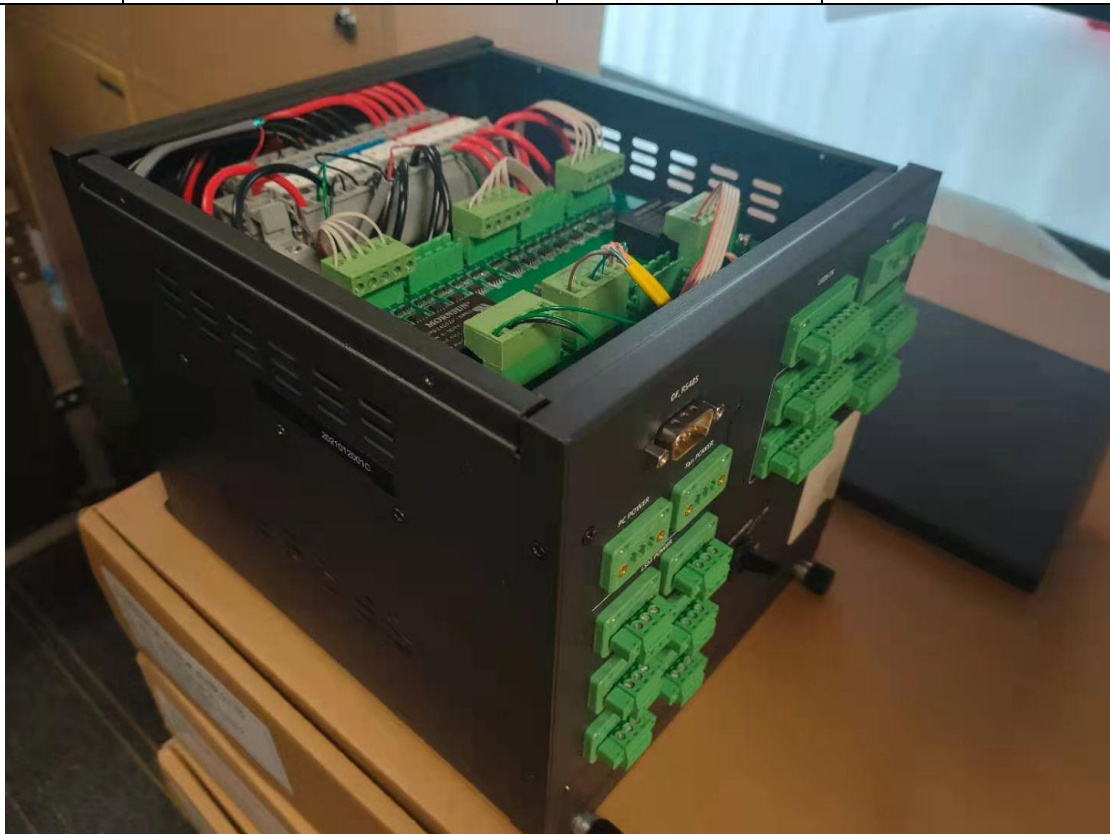

系统主机安装			
序号	检验项目	安装结果	备注
1	安装机箱后面板电源插座 (输入 220V)	正常	
2	安装机箱内部风扇(4 个)	正常	

3	安装按钮开关	正常	
4	固定断电保护模块	正常	
5	固定工控机与 CCU 支架	正常	
6	连接线缆	正常	



注：“硬件安装”是根据轨道巡检图像采集系统工艺文件指导完成。(参考第三章安装流程)，
 本服务器安装时间：_____年____月____日。

序号	设备名称	型号	序列号	备注
1	CCU	GX-3-HS-CCU01	2021012001C	
2	断电保护模块	GX-3-HS-PP01	1072007028	
3	工控机	MXC-6401D/4G/Fan	93-41035-3060	

安 装 人：_____段焱坤_____

安装日期： 2021 年 01 月 22 日